

## Samengevat:

Dit gebouw is geheel voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime. Voor de klimatisering (koeling) wordt alleen gebruik gemaakt van plafond- en wandroosters en de klimaatgevel. Hiervoor gelden geen beperkingen in het kader van Covid.

De ruimten zijn voorzien van te openen geveldelen. Spuiventilatie vindt plaats via de klimaatgevel.

De toiletruimten zijn op één ruimte na voldoende mechanisch geventileerd.

De afzuigventilatie-installatie moet worden aangepast. Tot die tijd is het advies de toiletruimten met onvoldoende ventilatie te sluiten.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen:

LB-01 Uitschakelen centrale recirculatie (RIVM/RVB adviseert dit niet)

LB-02 Controleren warmtewiel op juiste werking (zonder kortsluiting)

LB-03 Aanpassen bedrijfstijden luchtbehandeling (2 uur voor aanvang inschakelen en 2 uur na einde uitschakelen of op laag debiet ingeschakeld houden)



Specifieke beheersmaatregelen:

TV-01 Aanbrengen centrale toiletventilatie


OF

TV-02 Herverdelen luchthoeveelheden en deel van de toiletruimten afsluiten


TV-03 Gehele toiletgroep afsluiten.

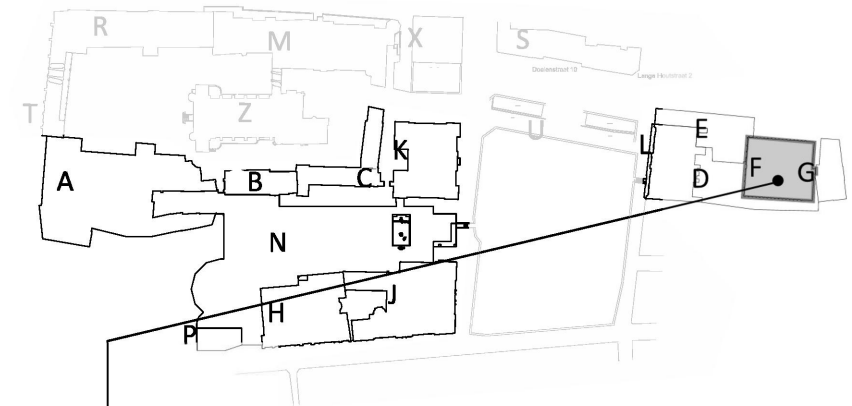


**Mechanische ventilatie**



**Toiletventilatie**





**Kwaliteit klimaatinstallatie**





**Samengevat**

## Renvooi

 Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM

 Voldoet na organisatorische maatregelen

 Voldoet na technische maatregelen

 Geen gebruik mogelijk

## F001

project  
onderdeel

**Onderzoek aerosolen**

Bouwdeel F  
Tweede Kamer

opdrachtgever  
projectnummer

Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum  
wijziging


11 september 2020

schaal  
formaat

nvt  
A3

tek. C/E  
pl. BvdV




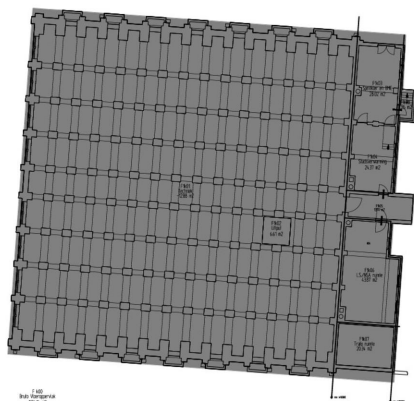

Kelder




Tweede verdieping

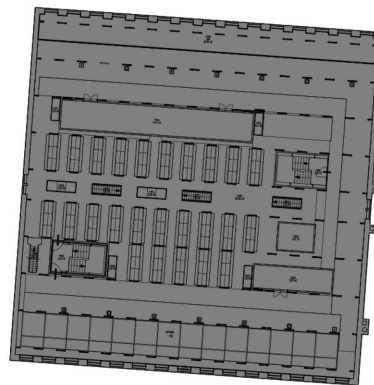

Vijfde verdieping




Begane grond

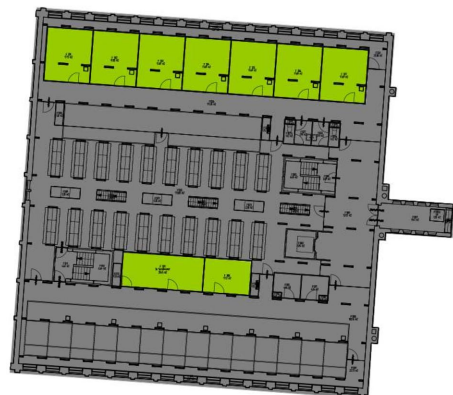


Derde verdieping

Kelder en vijfde verdieping geen verblijfsruimten

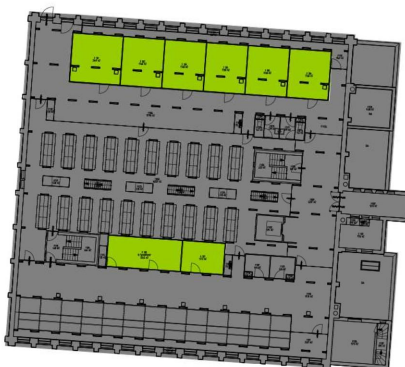



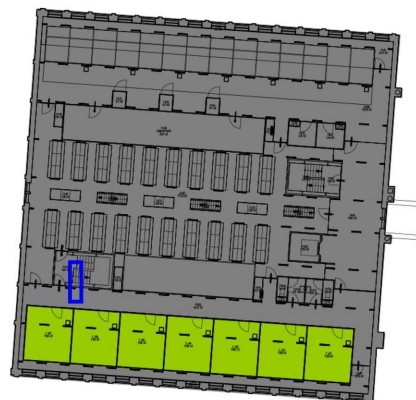


Eerste verdieping



Vierde verdieping

Bevindingen samengevat per bouwlaag

Renvooi

-  Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
-  Voldoet na organisatorische maatregelen
-  Voldoet na technische maatregelen
-  Geen gebruik mogelijk
-  Geen verblijfsruimte / geen gegevens


F002

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer


**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel F  
Tweede Kamer  
Tweede Kamer der Staten Generaal  
01.0005\_002

datum 11 september 2020 schaal nvt  
wijziging formaat A3 tek. CVE  
pl. BvdV




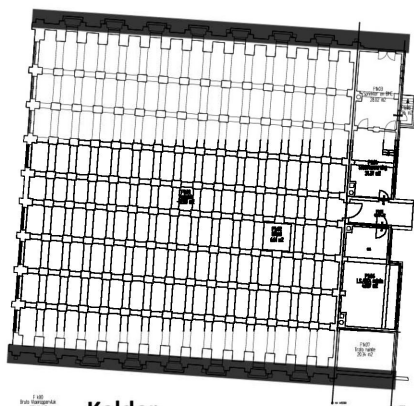


Kelder

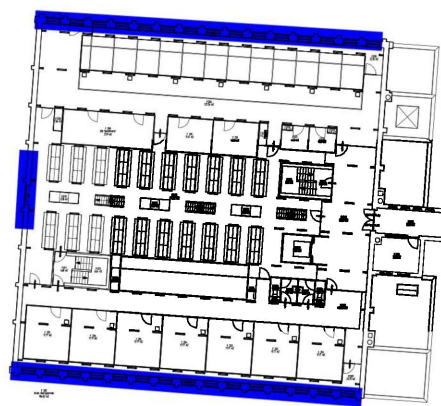


Tweede verdieping

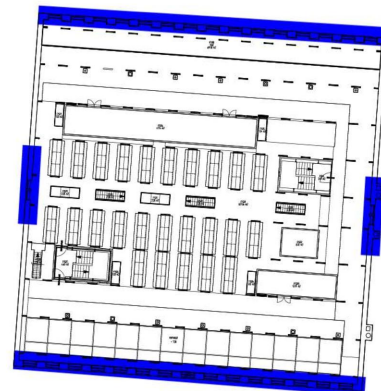


Vijfde verdieping

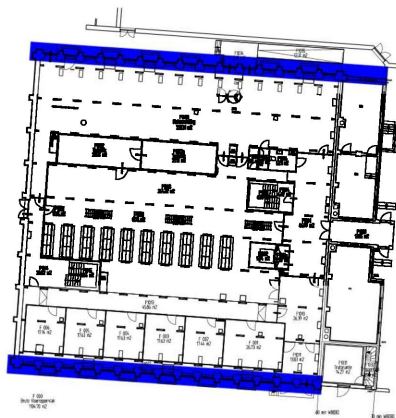


Begane grond

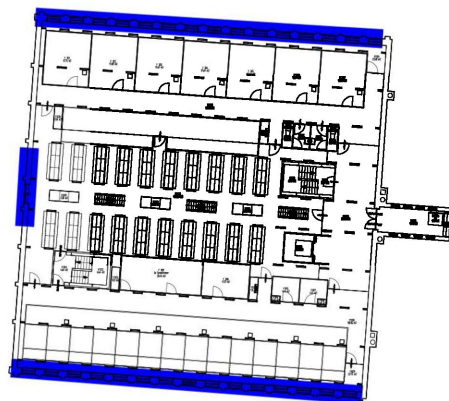

Derde verdieping

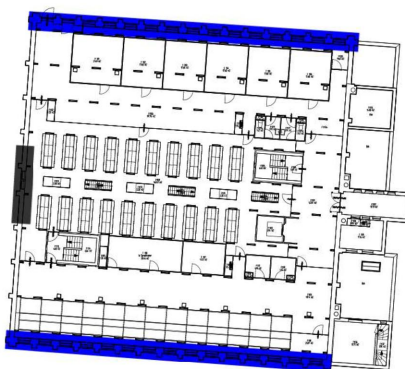

Eerste verdieping

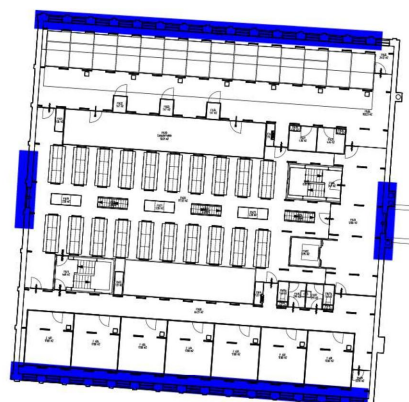




Vierde verdieping

### Typering gevels

De verblijfsruimten zijn vrijwel allemaal voorzien van te openen geveldelen. Deze zijn als beperkt te openen geïnclassificeerd mede omdat de ventilatie via de klimaatgevel plaatsvindt

### Renvooi

-  Te openen geveldelen
-  Beperkt te openen geveldelen
-  Niet te openen geveldelen


### F003

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer

**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel F  
Tweede Kamer  
Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 11 september 2020  
wijziging  
schaal nvt  
formaat A3  
tek. C/E  
pl. B/dV




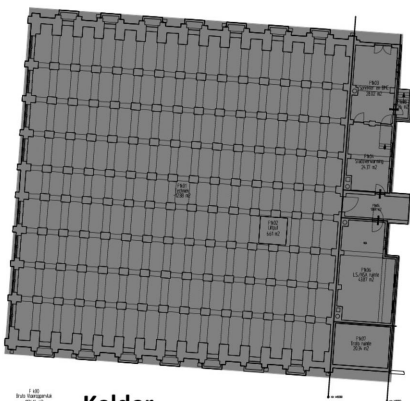


Kelder




Tweede verdieping

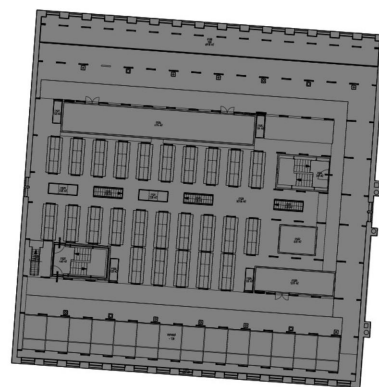

Vijfde verdieping

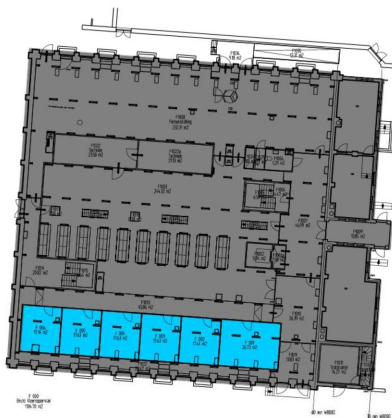


Begane grond

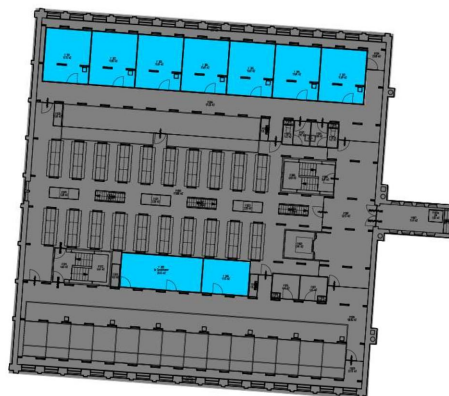


Derde verdieping

Kelder en vijfde verdieping geen verblijfsruimten

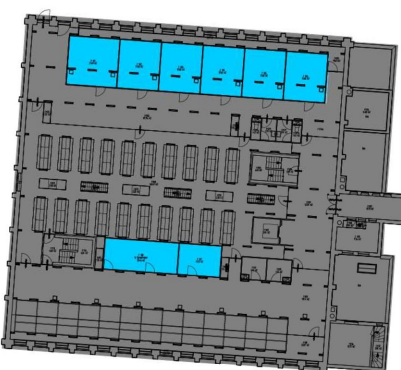

Eerste verdieping

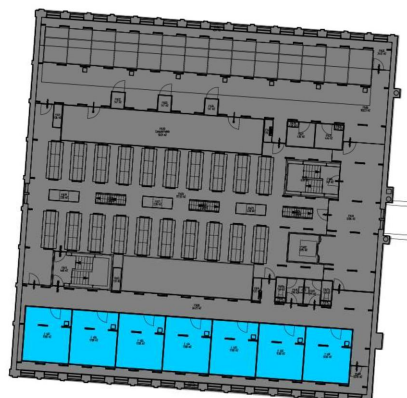

Vierde verdieping

### Classificatie mechanische ventilatie installatie

Alle verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie met voldoende capaciteit voor regulier gebruik.

Maatregelen:

-

### Renvooi



Voldoet aan klasse A gezonde kantoren



Voldoet aan richtlijnen RVB



Voldoet aan BB\* 2012 nieuwbouw



Voldoet aan BB\* 2012 bestaande bouw



Voldoet niet aan BB\* 2012 best. bouw



Geen verblijfsruimte / geen gegevens

\* Bouw Besluit

### F004

project  
onderdeel


Onderzoek aerosolen  
Bouwdeel F  
Tweede Kamer

opdrachtgever  
projectnummer

Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 11 september 2020  
wijziging  
schaal nvt  
formaat A3  
tek. Cve  
pl. BvdV




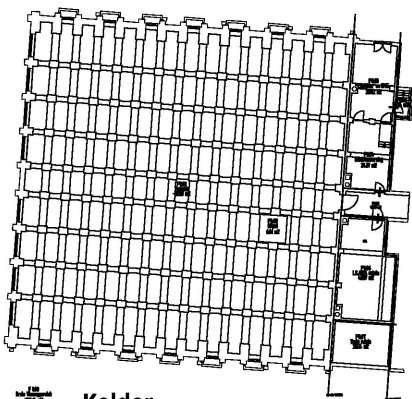


Kelder




Tweede verdieping

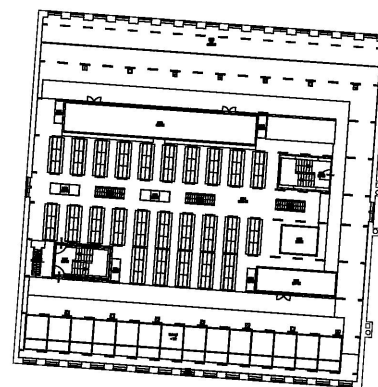


Vijfde verdieping

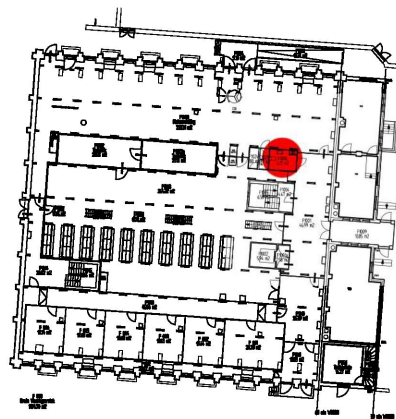


Begane grond

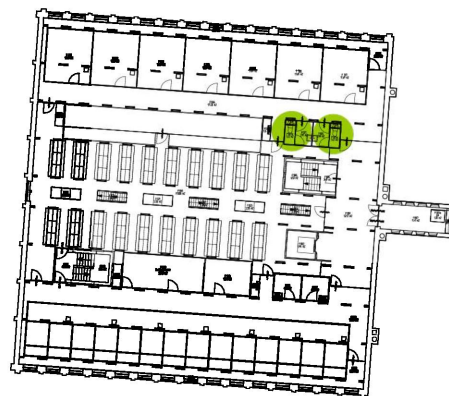

Derde verdieping

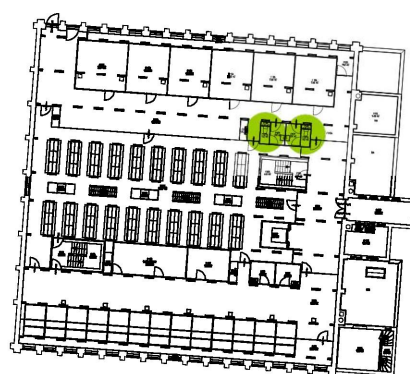

Eerste verdieping

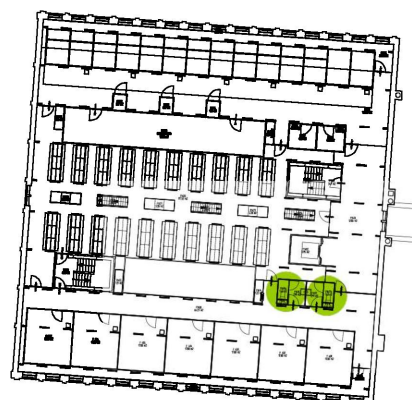

Vierde verdieping




### Classificatie toilet ventilatie

De toiletventilatie is op één ruimte na in orde.

Maatregelen:

- TV-01 Afsluiten toiletruimte of toiletgroep
- TV-02 Aanpassen ventilatie-installatie

### Renvooi

-  Voldoet aan richtlijnen RVB
-  Voldoet aan bouwbesluit
-  Voldoet niet aan bouwbesluit
-  Geen gegevens

### F005

project  
onderdeel


Onderzoek aerosolen  
Bouwdeel F  
Tweede Kamer

opdrachtgever  
projectnummer

Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 11 september 2020 schaal nvt  
wijziging formaat A3 tek. CvE  
pl. BvdV




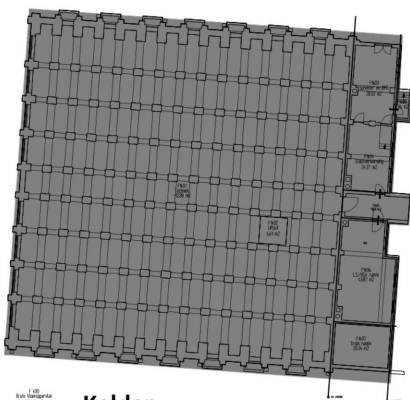

Kelder




Tweede verdieping

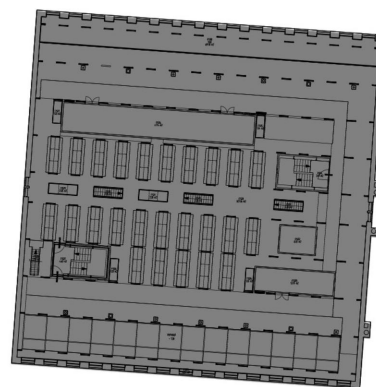


Vijfde verdieping




Begane grond

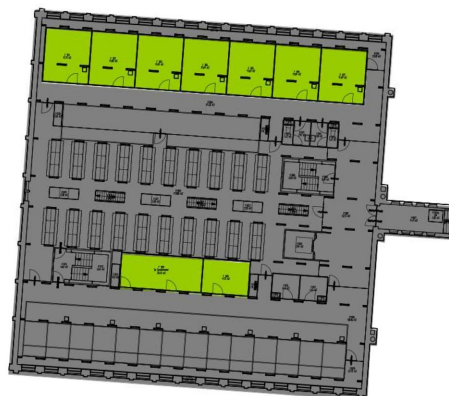

Derde verdieping

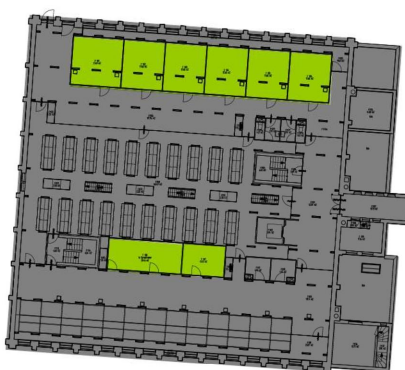

Eerste verdieping

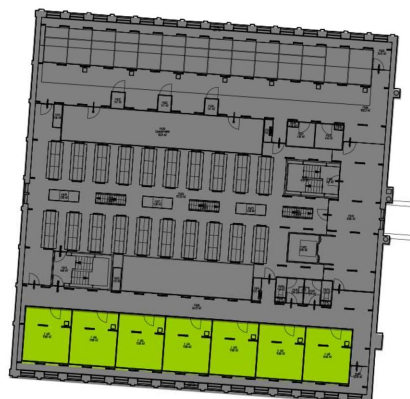





Vierde verdieping

### Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

De verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie. Klimatisering vindt plaats door luchtbehandeling via klimaatgevel en plafond-/wandroosters.

Maatregelen:

### Renvooi

-  Geen beperkingen voor regulier gebruik
-  Aandacht o.b.v. Covid maatregelen
-  Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen
-  Geen gegevens / geen verblijfsruimte

### F006

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer

**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel F  
Tweede Kamer  
Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 11 september 2020  
wijziging  
schaal nvt  
formaat A3  
tek. Cve  
pl. BvdV

