

Samengevat:

Dit gebouw is geheel voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime. Voor de klimatisering (koeling) wordt alleen gebruik gemaakt van plafond- en wandroosters. Hiervoor gelden geen beperkingen in het kader van Covid.

De ruimten zijn voorzien van te openen geveldelen. De ramen aan het Plein kunnen op de begane grond beperkt worden geopend in verband met veiligheid.

De toiletruimten zijn grotendeels onvoldoende mechanisch geventileerd.

De afzuigventilatie-installatie moeten worden aangepast. Tot die tijd is het advies de toiletruimten met onvoldoende ventilatie te sluiten.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen:

LB-01 Uitschakelen centrale recirculatie (RIVM/RVB adviseert dit niet)

LB-02 Controleren warmtewiel op juiste werking (zonder kortsluiting)

LB-03 Aanpassen bedrijfstijden luchtbehandeling (2 uur voor aanvang inschakelen en 2 uur na einde uitschakelen of op laag debiet ingeschakeld houden)

Specifieke beheersmaatregelen:

TV-01 Aanbrengen centrale toiletventilatie

OF

TV-02 Herverdelen luchthoeveelheden en deel van de toiletruimten afsluiten

TV-03 Gehele toiletgroep afsluiten.

Renvooi



Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM




Voldoet na organisatorische maatregelen



Voldoet na technische maatregelen



Geen gebruik mogelijk

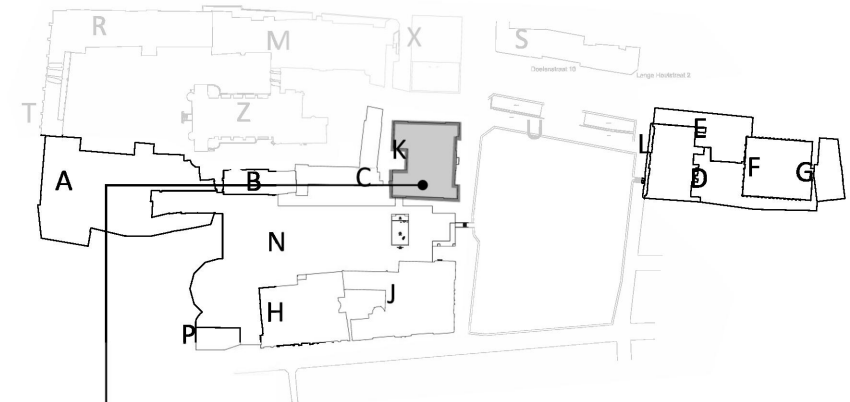

Mechanische ventilatie

Toiletventilatie

Kwaliteit klimaatinstallatie

Samengevat

K001

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel K
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging



BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

schaal
formaat

nvt
A3

tek.
pl.


RHa
BvdV




Begane grond



Derde verdieping

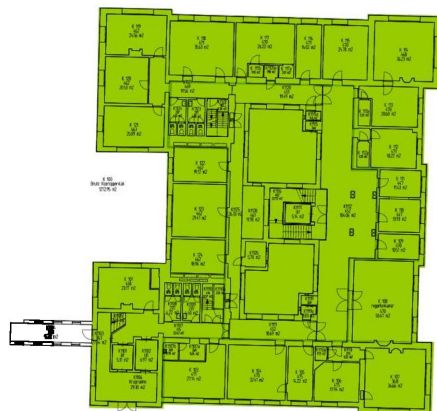

Eerste verdieping

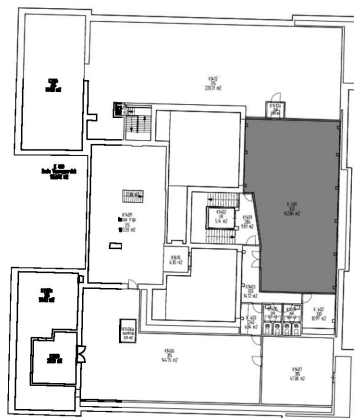

Vierde verdieping



Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:
- Kelder

Bevindingen samengevat per bouwlaag

Renvooi

- Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
- Voldoet na organisatorische maatregelen
- Voldoet na technische maatregelen
- Geen gebruik mogelijk
- Geen verblijfsruimte / geen gegevens

K002

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel K
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging


schaal nvt
formaat A3

tek. RHa
pl. BvdV







Begane grond

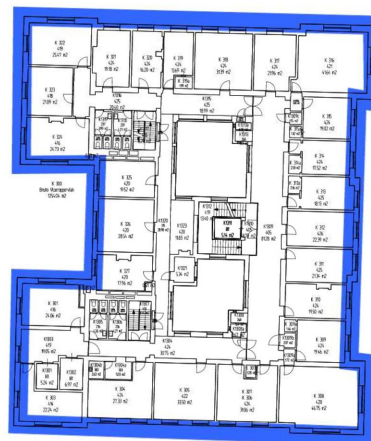


Derde verdieping

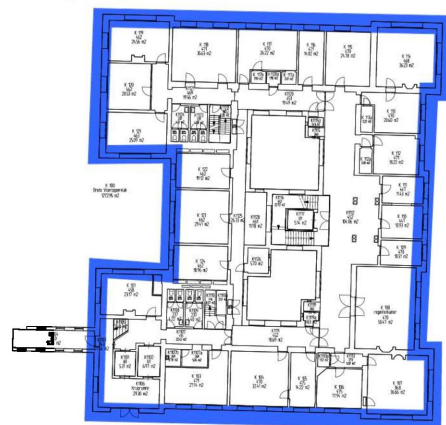

Eerste verdieping

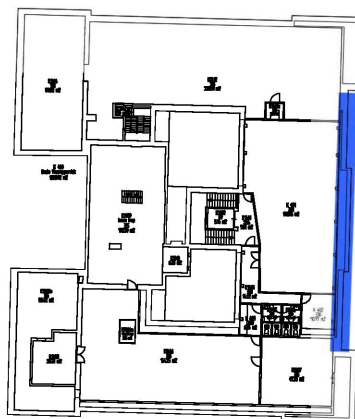

Vierde verdieping

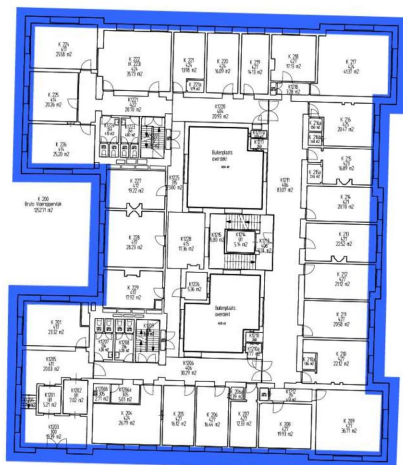

Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:
- Kelder

Typering gevels

De verblijfsruimten zijn vrijwel allemaal voorzien van te openen geveldelen. Op de begane grond zijn deze vanwege veiligheid beperkt bruikbaar.

Renvooi



Te openen geveldelen



Beperkt te openen geveldelen



Niet te openen geveldelen

K003

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel K
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging

schaal nvt
formaat A3

tek. RHa
pl. BvdV







Begane grond



Derde verdieping

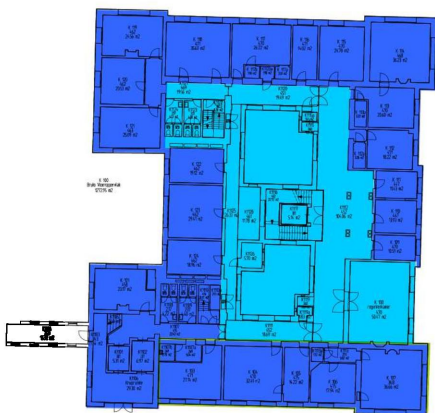


Eerste verdieping

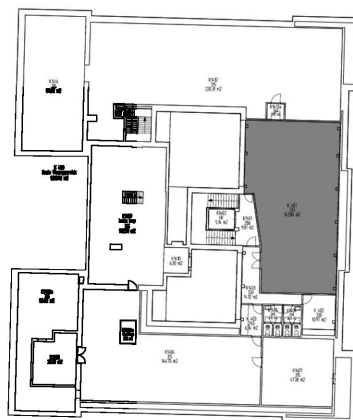

Vierde verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:
- Kelder

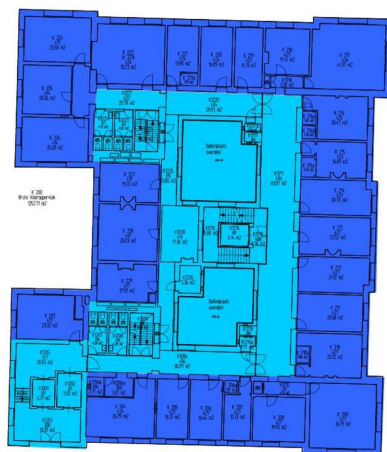

Tweede verdieping

Classificatie mechanische ventilatie installatie

Alle verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie met voldoende capaciteit voor regulier gebruik.

Maatregelen:

-

Renvooi

- Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan BB* 2012 nieuwbouw
- Voldoet aan BB* 2012 bestaande bouw
- Voldoet niet aan BB* 2012 best. bouw
- Geen verblijfsruimte / geen gegevens

* Bouw Besluit

K004

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel K
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging


schaal nvt
formaat A3

tek. RHa
pl. BvdV







Begane grond

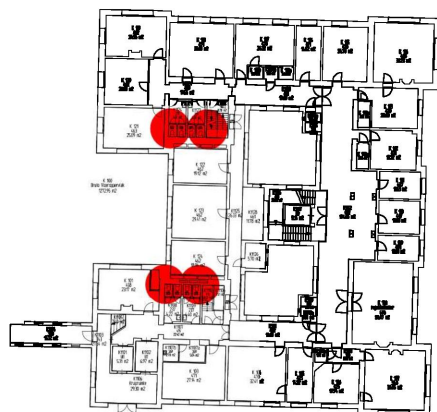


Eerste verdieping

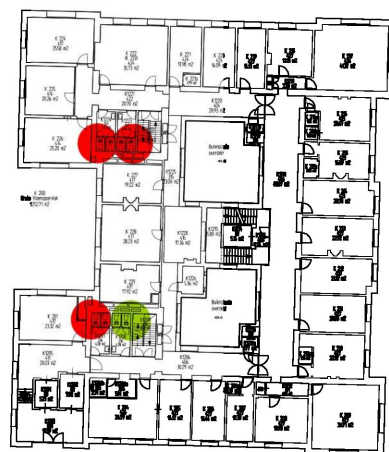

Tweede verdieping

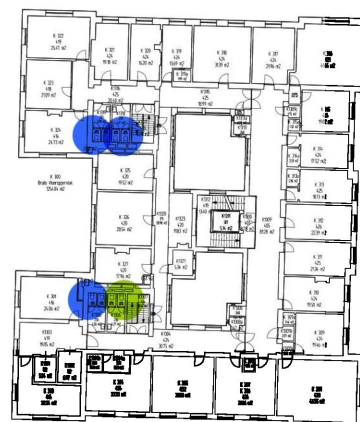

Derde verdieping

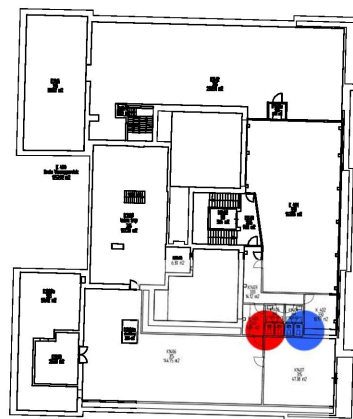

Vierde verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:
- Kelder

Classificatie toilet ventilatie

De toiletventilatie is deels in orde en deels voldoet deze niet.

Maatregelen:

- TV-01 Afsluiten toiletruimte of toiletgroep
- TV-02 Aanpassen ventilatie-installatie

Renvooi

- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan bouwbesluit
- Voldoet niet aan bouwbesluit
- Geen gegevens

K005

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel K
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging
schaal formaat nvt A3




tek. RHa
pl. BvdV




Begane grond



Derde verdieping

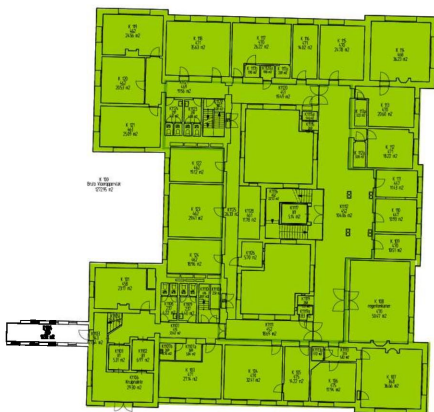

Eerste verdieping

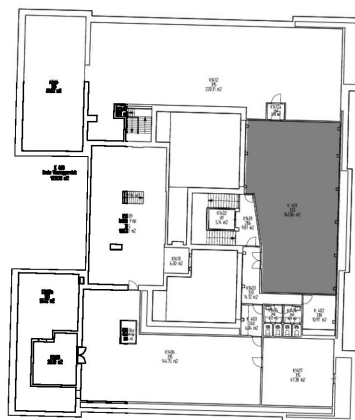

Vierde verdieping



Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:
- Kelder

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

De verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie. Klimatisering vindt plaats door luchtbehandeling en plafond-/wandroosters.

Maatregelen:

Renvooi

- Geen beperkingen voor regulier gebruik
- Aandacht o.b.v. Covid maatregelen
- Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen
- Geen gegevens / geen verblijfsruimte

K006

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel K
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging

schaal nvt
formaat A3

tek. RHa
pl. BvdV

