
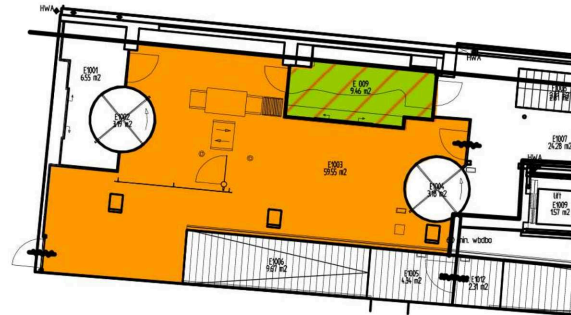




Classificatie mechanische ventilatie installatie


 Voldoet niet aan BB* 2012 best. bouw




Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie


 Aandacht o.b.v. Covid maatregelen

 Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen

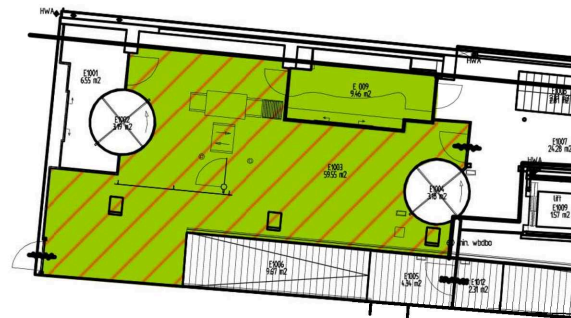

Bevindingen samengevat

 Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM

 Voldoet na organisatorische maatregelen

Ruimte E 009 & E1003 - Begane grond Loge beveiliging en nevenruimten

De beschouwde ruimten zijn niet voorzien van een luchttoevoerinstallatie. De balieruimte is voorzien van een ventilatorconvector, welke de lucht uit de entree gebruikt om de balieruimte te ventileren.

Omdat de balieruimte door één persoon wordt gebruikt, voldoet dit aan de huidige eisen van het RIVM.

De wachruimte wordt niet erg frequent gebruikt en heeft over het algemeen een erg lage gemiddelde bezetting.

Op basis van de maximale bezetting gelden voor de entree / wachruimte de volgende maatregelen:
MV-02 Aanpassen bezetting ruimte
MV-03 IAQ-sensor aanbrengen met "stoplicht"



Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.

E007

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel E - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 20 november 2020
wijziging
schaal formaat nvt A3
tek. CVE BvdV
pl.
BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

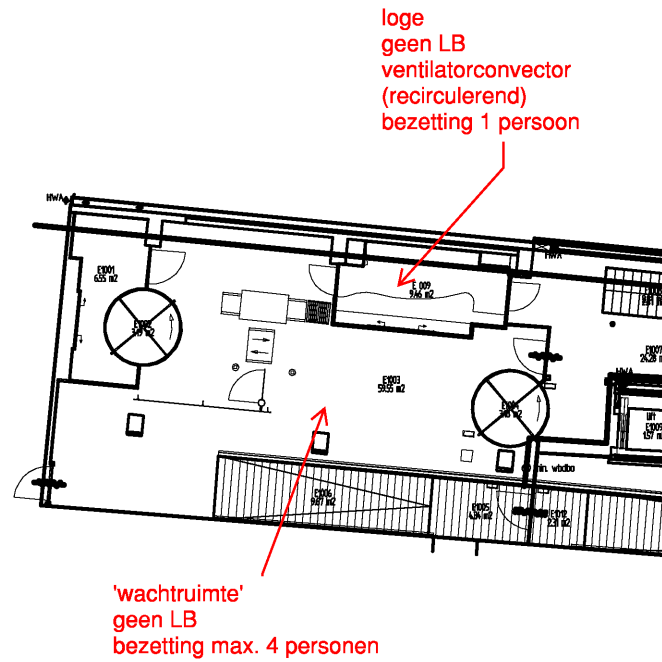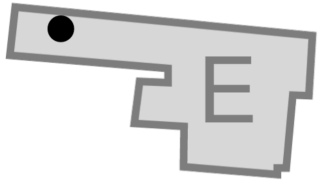

inventarisatieblad

De opname gegevens en een korte toelichting bij de beschouwde ruimten in dit bouwdeel.

E008

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel E - specifieke ruimten
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 20 november 2020
wijziging
schaal nvt
formaat A3
tek. CVE
pl. BvdV

