

Ruimte G 007b - Begane grond OTA ruimte

De OTA ruimte is niet voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met verse lucht.

Voor de klimatisering (koeling) wordt gebruik gemaakt van computerkoelunits. De lucht wordt hiermee (decentraal) gerecirculeerd met verhoogde luchtsnelheid, waardoor het houden van de veilige afstand van 1,5 m in dit geval niet toereikend is.

Als verblijfsruimte voldoet dit derhalve niet aan bouwbesluit 2012. Omdat de ruimte geen continue bezetting kent, is de ruimte als "niet verblijfsruimte" geclassificeerd.

Bij gebruik van de ruimte de volgende maatregelen in acht nemen:

KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)


KI-03 bij hoge luchtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.

Classificatie mechanische ventilatie installatie



Geen verblijfsruimte



Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie



Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen



Bevindingen samengevat



Voldoet na organisatorische maatregelen




G007

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer


Onderzoek aerosolen
Bouwdeel G - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
20 november 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
CvE
BvdV



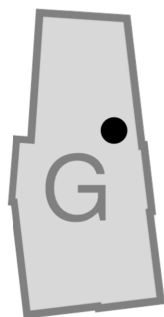

OTA ruimte
2x DX koelunit
geen LB
bezetting 2 personen (kortstondig)

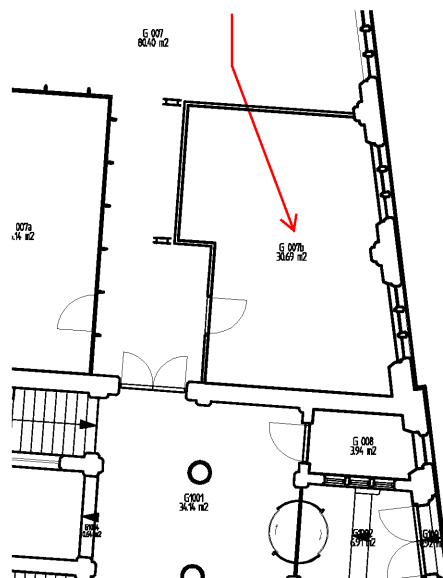

inventarisatieblad

De opname gegevens en een korte toelichting bij de beschouwde ruimten in dit bouwdeel.

G008

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel G - specifieke ruimten
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging

20 november 2020

schaal
formaat

nvt
A3

tek.
pl.

CVE
BvdV



BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS