
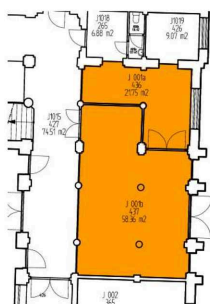



#### Classificatie mechanische ventilatie installatie

 Voldoet niet aan Bouwbesluit 2012 bestaande bouw



#### Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

 Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen

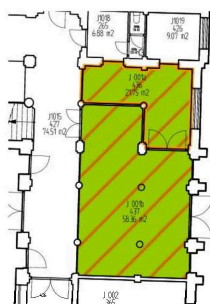

#### Bevindingen samengevat

 Voldoet na organisatorische maatregelen

### Ruimte J 001a & J 001b - Begane grond KMAR ruimten

**Maatregelen:**  
MV-02 Aanpassen bezetting ruimte  
MV-03 IAQ-sensor aanbrengen met "stoplicht"

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.

Ruimte J001a is niet voorzien van mechanische ventilatie. Ruimte J001b is voorzien van mechanische afzuiging.

De ruimten zijn verder voorzien van een split-unit voor de klimatisering (koeling) van de ruimte. De lucht wordt hiermee (decentraal) gerecirculeerd. Bovendien zijn de luchtsnelheden vooral in kleinere ruimten erg hoog, waardoor het houden van de veilige afstand van 1,5 m in dit geval niet toereikend is.

In de grotere ruimte J001b is dit risico kleiner, maar aangezien hier geen metingen naar zijn verricht, is deze ruimte op dezelfde wijze gecategoriseerd.

Bij gebruik van de ruimten de volgende maatregelen in acht nemen:  
MV-02 Aanpassen bezetting ruimte  
MV-03 IAQ-sensor aanbrengen met "stoplicht"

Bij gebruik van de ruimten met split-unit de volgende maatregelen in acht nemen:  
KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)  
KI-03 bij hoge luchtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform zoals in de rapportage aangegeven.


## J007

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer

**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel J - specifieke ruimten  
Tweede Kamer  
Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002


datum  
wijziging  
16 oktober 2020  
schaal  
formaat  
nvt  
A3  
tek.  
pl.  
RHa  
BvdV

 **BEEKINK**  
INSTALLATIETADVISEURS

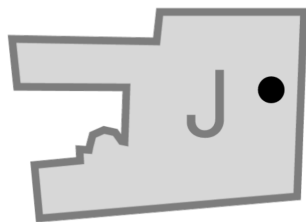

### inventarisatieblad

De opname gegevens en een korte toelichting bij de beschouwde ruimten in dit bouwdeel.

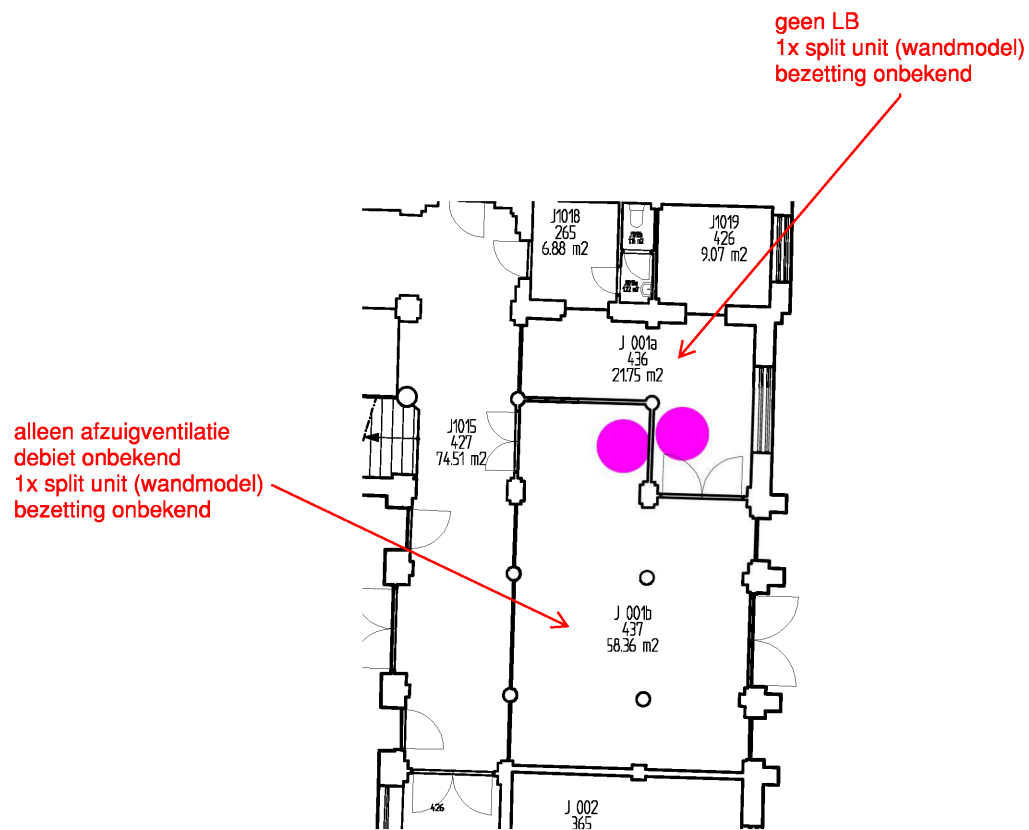

### Renvooi:



Split unit airconditioner

### J008

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer

**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel J - specifieke ruimten  
Tweede Kamer  
Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 16 oktober 2020  
wijziging  
schaal nvt  
formaat A3  
tek. RHa  
pl. BvdV

